


### Trend pomiaru analogowego

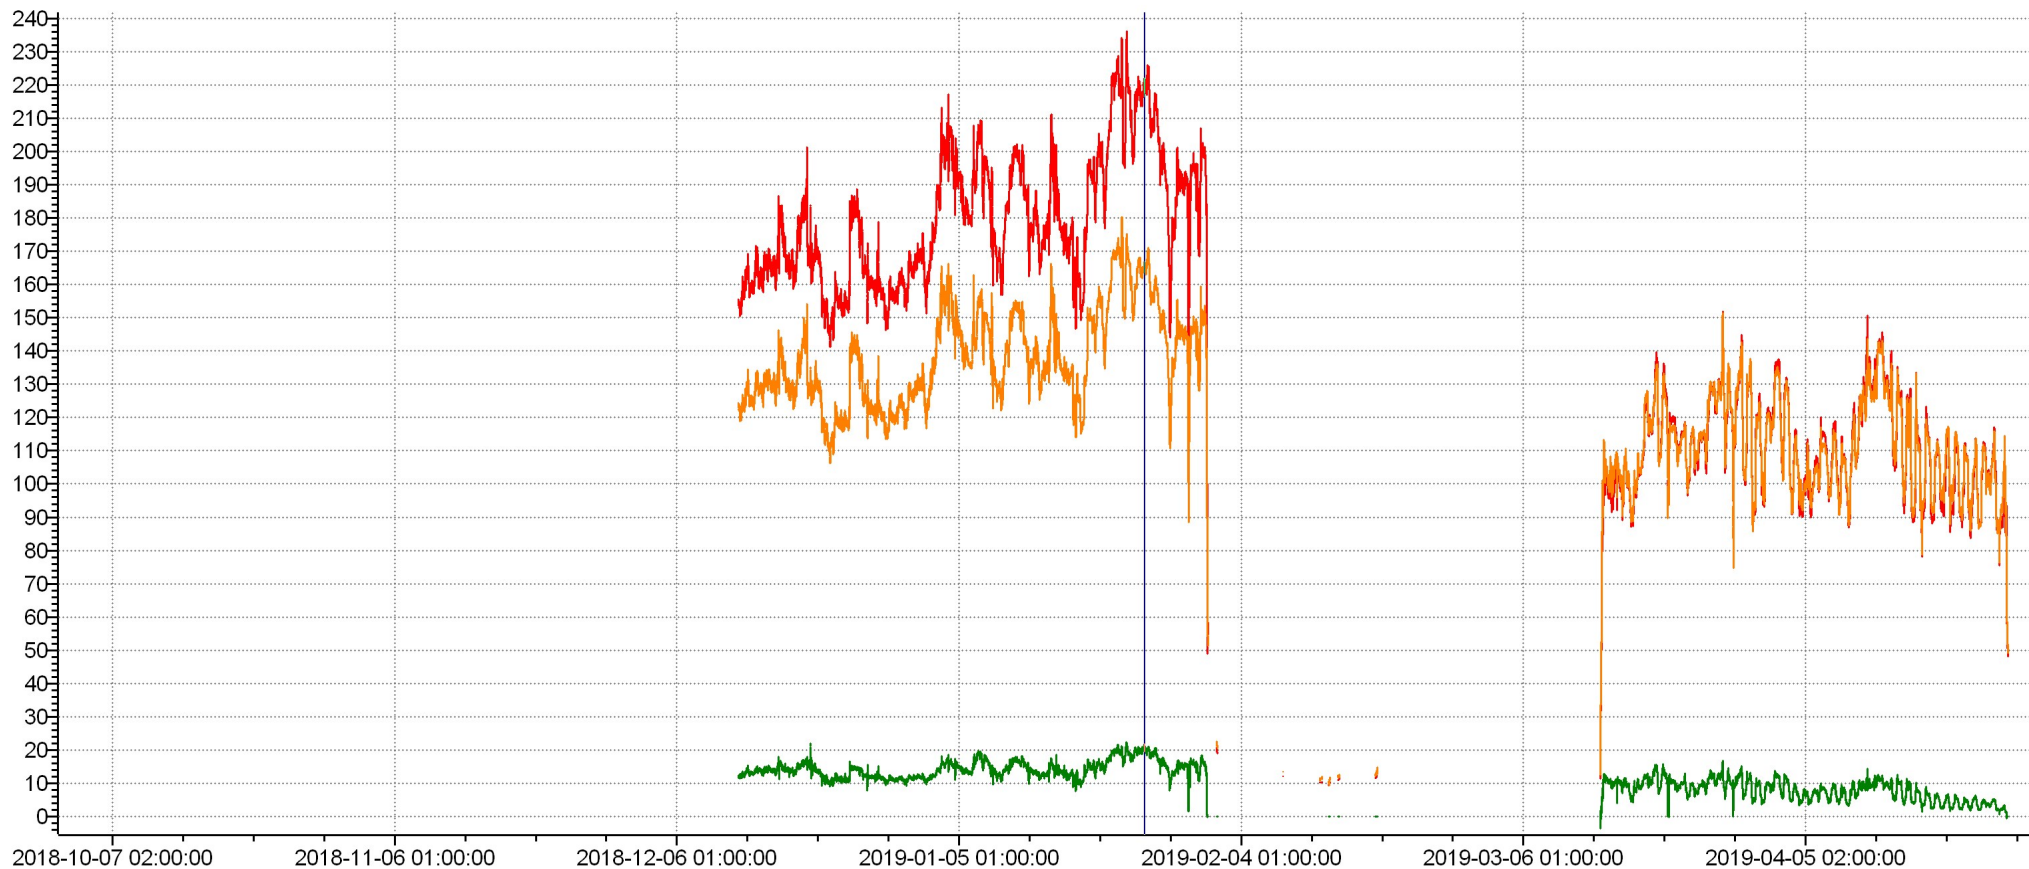

Nazwa przebiegu	Symbol	Opis	Jednostka	W. min.	W. maks.	Zakres wyświetlania	Czas LO1	War. przy
BK5_MOC_KOTLA		K5 - moc kotła	MW	<Jakość zł	<Jakość zł	automatyczny	2019-01-24 18:46:27	20,8
BK5_T_SP_ZA_ODP		K5 - temperatura spalin za odpylaniem - str. L	°C	<Jakość zł	<Jakość zł	0 _ 240	2019-01-24 18:46:27	220,1
BK5_T_SP_ZA_ODP		K5 - temperatura spalin za odpylaniem - str. P	°C	<Jakość zł	<Jakość zł	0 _ 200	2019-01-24 18:46:27	165,9