Inwestor:	Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32
Obiekt :	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ulicy Piotra Tomanka w Rudzie Śląskiej - dz. nr 2730/145
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZAKOŃCZENIA RUROCIĄGÓW W BUDYNKU
Opracował:	mgr inż. Adam Aleksa
Data: czerwiec 2023 r.	Rys. nr 7

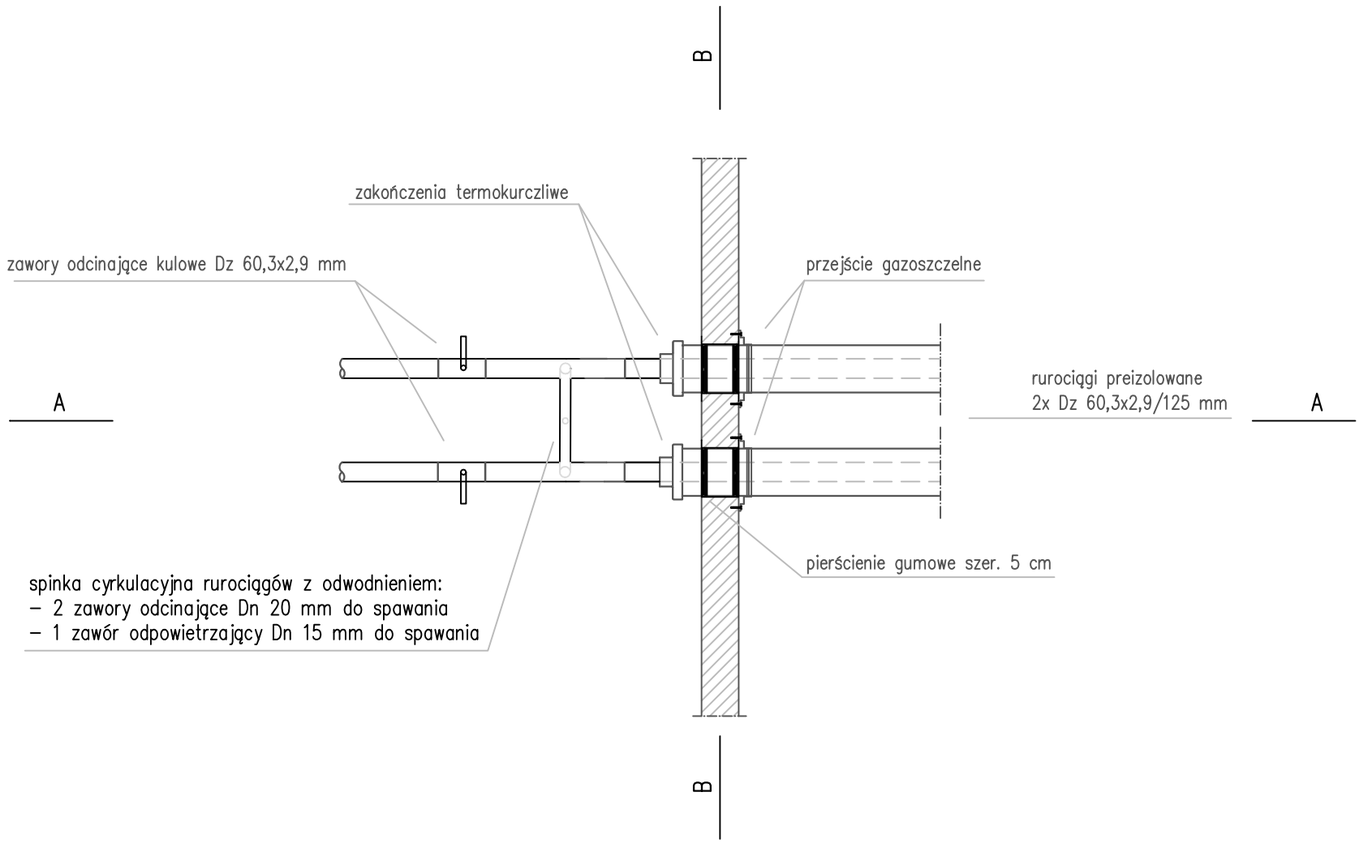

Przekrój A – A

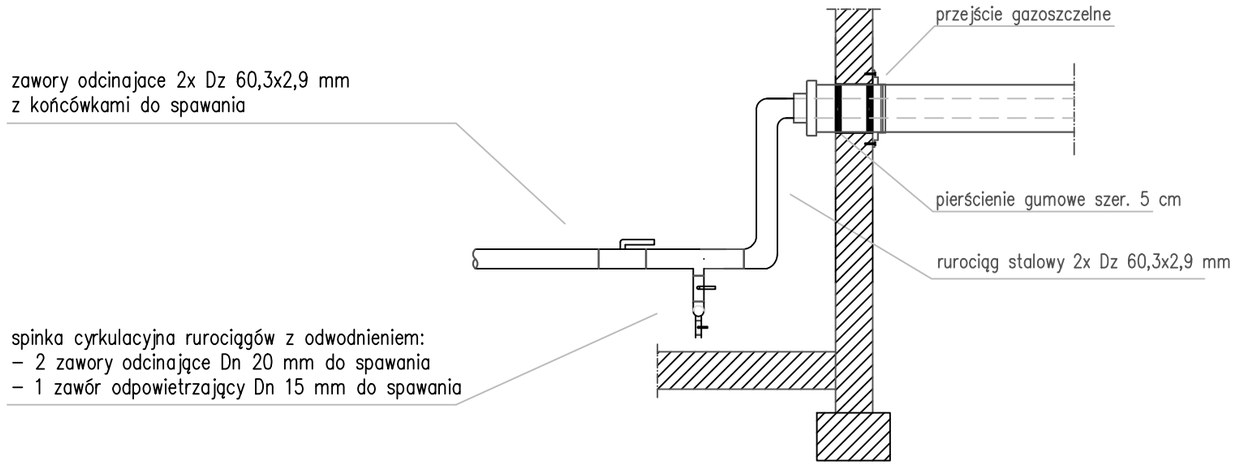
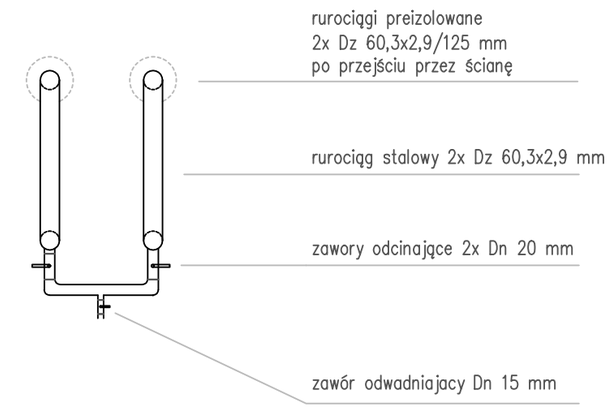
Przekrój B – B